

Научно – Производственное Предприятие
ТЕПЛОДОХРАН

390027, г.Рязань, ул. Новая, 51в
Тел./факс (4912) 24-02-70
e-mail: info@pulsarm.ru
<http://www.pulsarm.ru>



Система менеджмента
качества сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015)

Датчик герконовый
ДГКИ-03-02.1(01)

ПАСПОРТ

ЮТЛИ.402239.003 ПС (ред.2)

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Датчик герконовый ДГКИ-03.02.1(01) (далее – датчик) предназначен для съема и передачи сигнала со счетчика горячей или холодной воды типа СКБИ о количестве воды, прошедшей через счетчик воды на контролирующий прибор.

1.2 Датчик передает сигналы о количестве воды с температурой до 150 °С. Относительная влажность воздуха в рабочем помещении датчика до 98% при температуре 35 °С.

1.3 Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.4 Диапазон коммутируемых напряжений от 1 до 100 В постоянного тока.

1.5 Диапазон коммутируемого тока от 0,000001 до 0,5 А.

1.6 Коммутируемая мощность не более 10 Вт на активную нагрузку.

1.7 Выходное электрическое сопротивление не менее $1 \cdot 10^8$ Ом при разомкнутых контактах и не более 2,0 Ом при замкнутых контактах.

1.8 Нарботка до отказа датчика не менее 10^9 срабатываний при коммутируемом напряжении до 4 В, и токе до 10 мА.

1.9 По степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды датчики соответствуют исполнению IP68 по ГОСТ 14254.

1.10 Датчик является невосстанавливаемым изделием.

1.11 Срок службы датчика не менее 12 лет.

1.12 Габаритные размеры датчика приведены в приложении.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- датчик – 1 шт.
- паспорт – 1 шт. на групповую упаковку.

3 ХРАНЕНИЕ

Хранение датчика на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий ЮТЛИ.402239.003 ТУ при использовании по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 6 лет при соблюдении условий п.4.1.


5 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Датчики герконовые ДГКИ-03-02.1(01) соответствуют требованиям технических условий ЮТЛИ.402239.003 ТУ и признаны годными к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

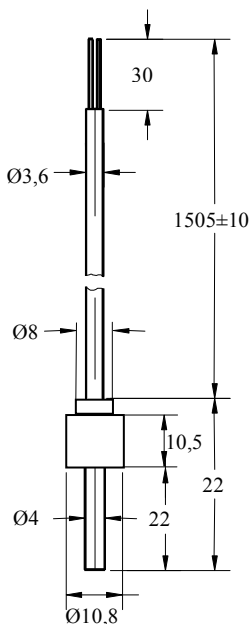

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

